






● AISLADOR 13 PD

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS	VALORES CFE	VALORES DE PRUEBAS
TENSIÓN MÁXIMA DE DISEÑO EN KV		15
DESCRIPCIÓN CORTA		13PDPG1
TENSIÓN NOMINAL DEL SISTEMA EN KV		13.8
PRUEBAS ELÉCTRICAS		
FLAMEO EN SECO EN KV	70	80
FLAMEO EN HÚMEDO EN KV	40	60
TENSIÓN CRÍTICA DE FLAMEO AL IMPULSO POR RAYO EN KV	120	130
SALINIDAD EN KG/M3	14	16
TENSIÓN DE PRUEBA 60 HZ, FASE TIERRA EN KV	8.4	10
TENSIÓN DE RADIOINTERFERENCIA EN µV	100	100
TENSIÓN DE PRUEBA 60 HZ EN KV	15	15
DISTANCIA MÍNIMA DE FUGA EN MM	300	356
DISTANCIA DE FUGA 1= DISTANCIA ESPECÍFICA DE FUGA MAYOR A 20 MM / KV		
DISTANCIA MÍNIMA DE ARCO EN SECO EN MM	sin valor	165
PRUEBAS MECÁNICAS		
RESISTENCIA MÍNIMA A LA FLEXIÓN EN KN	12,5	12.5

● AISLADOR 22 PD

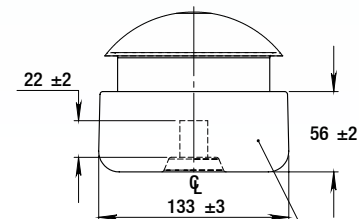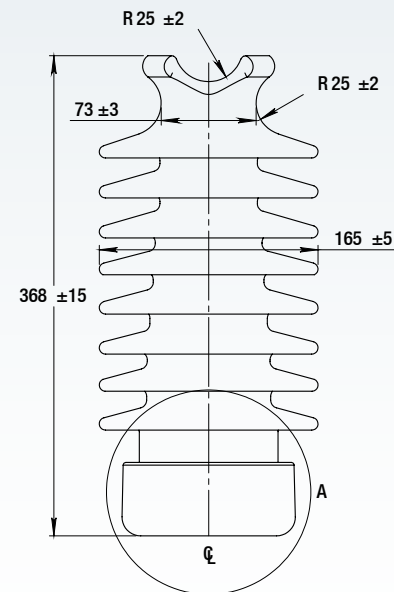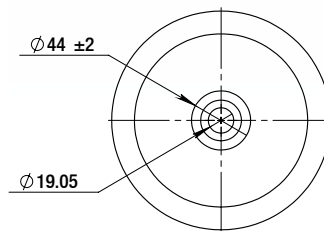


Base metálica galvanizada por inmersión en caliente tipo especial cumpliendo la norma NMX-H-004

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS	VALORES CFE	VALORES DE PRUEBAS
TENSIÓN MÁXIMA DE DISEÑO EN KV		25.8
DESCRIPCIÓN CORTA		22PDPG1
TENSIÓN NOMINAL DEL SISTEMA EN KV		23
PRUEBAS ELÉCTRICAS		
FLAMEO EN SECO EN KV	95	110
FLAMEO EN HÚMEDO EN KV	65	85
TENSIÓN CRÍTICA DE FLAMEO AL IMPULSO POR RAYO EN KV	160	180
SALINIDAD EN KG/M3	14	16
TENSIÓN DE PRUEBA 60 HZ, FASE TIERRA EN KV	14.6	16
TENSIÓN DE RADIOINTERFERENCIA EN µV	100	100
TENSIÓN DE PRUEBA 60 HZ EN KV	22	22
DISTANCIA MÍNIMA DE FUGA EN MM	516	559
DISTANCIA DE FUGA 1= DISTANCIA ESPECÍFICA DE FUGA MAYOR A 20 MM / KV		
DISTANCIA MÍNIMA DE ARCO EN SECO EN MM	sin valor	241
PRUEBAS MECÁNICAS		
RESISTENCIA MÍNIMA A LA FLEXIÓN EN KN	12,5	12.5

● AISLADOR 33 PD

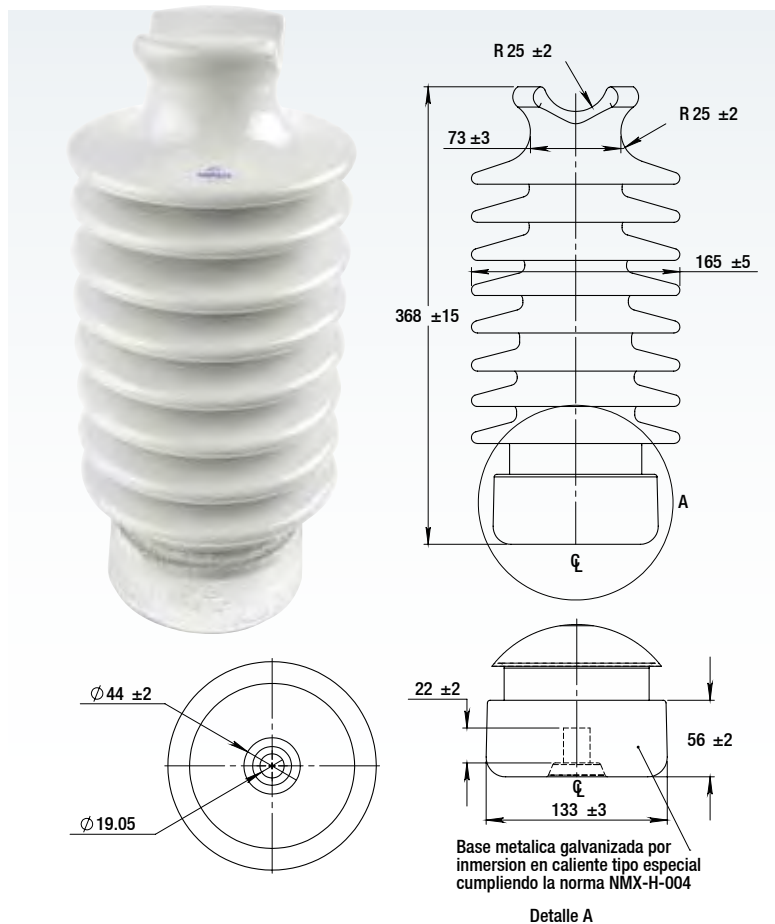

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS	VALORES CFE	VALORES DE PRUEBAS
TENSIÓN MÁXIMA DE DISEÑO EN KV		38
DESCRIPCIÓN CORTA		33PDPG1
TENSIÓN NOMINAL DEL SISTEMA EN KV		34.5
PRUEBAS ELÉCTRICAS		
FLAMEO EN SECO EN KV	125	125
FLAMEO EN HÚMEDO EN KV	95	100
TENSIÓN CRÍTICA DE FLAMEO AL IMPULSO POR RAYO EN KV	200	210
SALINIDAD EN KG/M3	14	16
TENSIÓN DE PRUEBA 60 HZ, FASE TIERRA EN KV	22	25
TENSIÓN DE RADIOINTERFERENCIA EN µV	200	200
TENSIÓN DE PRUEBA 60 HZ EN KV	30	30
DISTANCIA MÍNIMA DE FUGA EN MM	760	783
DISTANCIA DE FUGA 1= DISTANCIA ESPECÍFICA DE FUGA MAYOR A 20 MM / KV		
DISTANCIA MÍNIMA DE ARCO EN SECO EN MM	sin valor	311
PRUEBAS MECÁNICAS		
RESISTENCIA MÍNIMA A LA FLEXIÓN EN KN	12,5	12.5